


Tápegység 150W

MZ-60-150

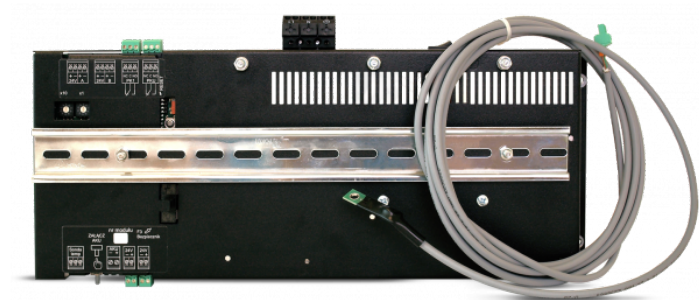

Tápegység állomás és felügyeleti modul 150W

A POLON 6000 tűzjelző központot két tápegység állomással lehet felszerelni a 150 W (MZ-60-150) vagy 300 W (MZ-60-300). 1x hiba relé, 1x riasztás relé, 2 x külső 24V 0,5A tápellátás kimenetek A tápegység állomás egy tápforrást biztosító egységből és egy vezérlő egységből (MZP-60) áll. Az MZ-60-300 modul 150W (5A 30V) terhelhetőségű, központ házába SM-60 sín helyére szerelhető. MZP modul választásánál a következő akkumulátor töltési tervezési szempontokat kell figyelembe venni:

- 1 típus: 17 - 40Ah akkumulátorig – maximális áramfelvétel. 2,1 A;
- 2 típus: 41 - 65h akkumulátorig – maximális áramfelvétel. 3,5 A;
- 3 típus: 66 - 134Ah akkumulátorig – maximális áramfelvétel. 7,0 A;

Érzékelő vonal szigetelési ellenállás

vagy több